

خارج کردن پیچ و پلاک (پلاتین)




shafa Hospital of saghez

۶- در صورت تجویز فیزیوتراپی جهت بازگشت حرکت عضو شکسته، به فیزیوتراپ مراجعه کنید.

۷- تا هنگامی که پزشک اجازه نداده است، بر روی عضوی که تحت عمل جراحی قرار گرفته است، وزن گذاشته نشود.

* پلاتین خارج شده دور انداخته می شود و مجددا قابل استفاده نیست.

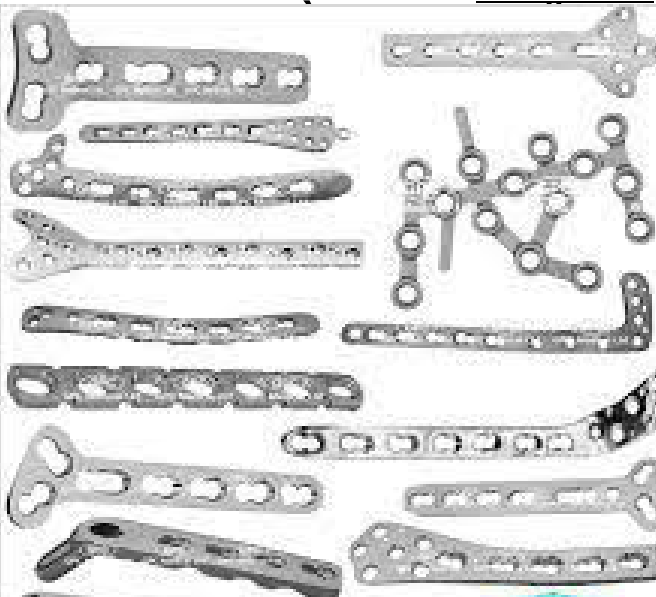

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به واحد آموزش بیمارستان شفا واقع در دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه بفرمایید.



نکات خودمراقبتی پس از خارج کردن پلاتین

۱- پانسمان را به روش استریل تعویض کنید. (به این منظور می توانید به درمانگاه بیمارستان یا نزدیک ترین درمانگاه به منزل خود مراجعه کنید.

۲- در صورت وجود درد زیاد، تب، تورم اندام، ترشح چرکی و قرمزی به پزشک مراجعه کنید

۳- داروهای تجویز شده را به طور منظم و در ساعت مشخص مصرف کنید.

۴- در صورت استحمام، روی محل عمل را با پلاستیک بپوشانید تا خیس نشود.


۵- پس از گذشت ۱۰ تا ۱۴ روز جهت ویزیت و کشیدن بخیه ها به درمانگاه مراجعه کنید.



مددجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

مطالب فوق به منظور آشنایی با مراقبت های لازم جهت خروج پلاتین تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

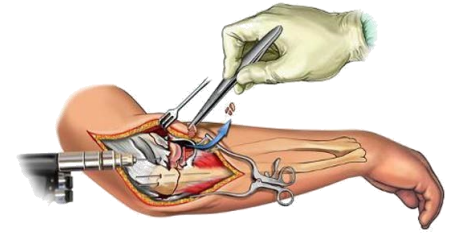

خارج کردن پلاک:

امروزه بسیاری از شکستگی‌ها با عمل جراحی درمان می‌شوند و در اغلب این شکستگی‌ها برای بی‌حرکت کردن استخوان‌های شکسته شده، از وسایل فلزی استفاده می‌شود که به آنها ایمپلنت می‌گویند. انواع مختلفی از ایمپلنت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به ابزارهای فلزی که جراح ارتوپد در درون بدن کار می‌گذارد ایمپلنت می‌گویند. اینکه پزشک معالج از کدامیک از این وسایل برای بی‌حرکت کردن شکستگی استفاده کند، بسته به محل و نوع شکستگی متفاوت است.



انواع ایمپلنت:

* وایر یا سیم

* پلاک

* راد یا میله

* پین

* نیل یا میخ

* پیچ و فیکساتور خارجی



چه هنگام نیاز به خارج کردن پین و پلاتین ها از

استخوان می باشد؟

گاهی اوقات بخصوص در شکستگی‌های دست، بعد از جراحی سر پین در خارج از پوست باقی می‌ماند. در این موارد پس از گذشت چند هفته که استخوان‌های شکسته شده به اندازه کافی به یکدیگر می‌چسبند، پین‌ها توسط پزشک ارتوپد خارج می‌شوند.

در چه موارد دیگری پلاتین بعد از جراحی

شکستگی باید خارج شود؟

فشار موضعی پیچ و پلاک: اگر قسمتی از ایمپلنت از استخوان بیرون زده و برجسته باشد و این بیرون زدگی



زیر پوست لمس شده و فرد را اذیت کند و روی مفصل کناری، عروق و اعصاب یا تاندون‌ها و عضلات اطرافش فشار بیاورد و مانع کارکرد مناسب آنها شود، این ایمپلنت باید به وسیله عمل جراحی از بدن خارج شود.

جابه‌جا شدن پلاتین: اگر ایمپلنت از جای خود جابجا شود و بعد از جابجایی مشکلات حالت قبل را بوجود بیاورد، باید خارج شود.

عفونت استخوان: گاهی اوقات محل جراحی عفونت می‌کند. در این موارد میکروب‌ها به سطح فلزی ایمپلنت چسبیده و دیواره‌ای در اطراف خود ترشح می‌کنند که مانع از نفوذ آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود. این پدیده موجب می‌شود درمان عفونت مشکل شود. در این موارد اگر ایمپلنت در جای خود محکم باشد و قطعات شکسته شده را به خوبی در جای خودشان نگه داشته باشد و شکستگی جوش نخورده باشد، پزشک جراح ایمپلنت را خارج می‌کند.

اگر ایمپلنت بکار رفته قطعات شکسته شده را محکم نگرفته باشد حتی با وجود جوش نخوردن شکستگی باید خارج شود. در این موارد پزشک جراح پس از خارج کردن ایمپلنت، برای بی‌حرکت کردن استخوان‌های شکسته شده، معمولاً از وسیله خارجی استفاده می‌کند.

